


” TK ”

P_I = 5,14 kW
P₀ = 4,11kW

istn. rozdź. główna budynku

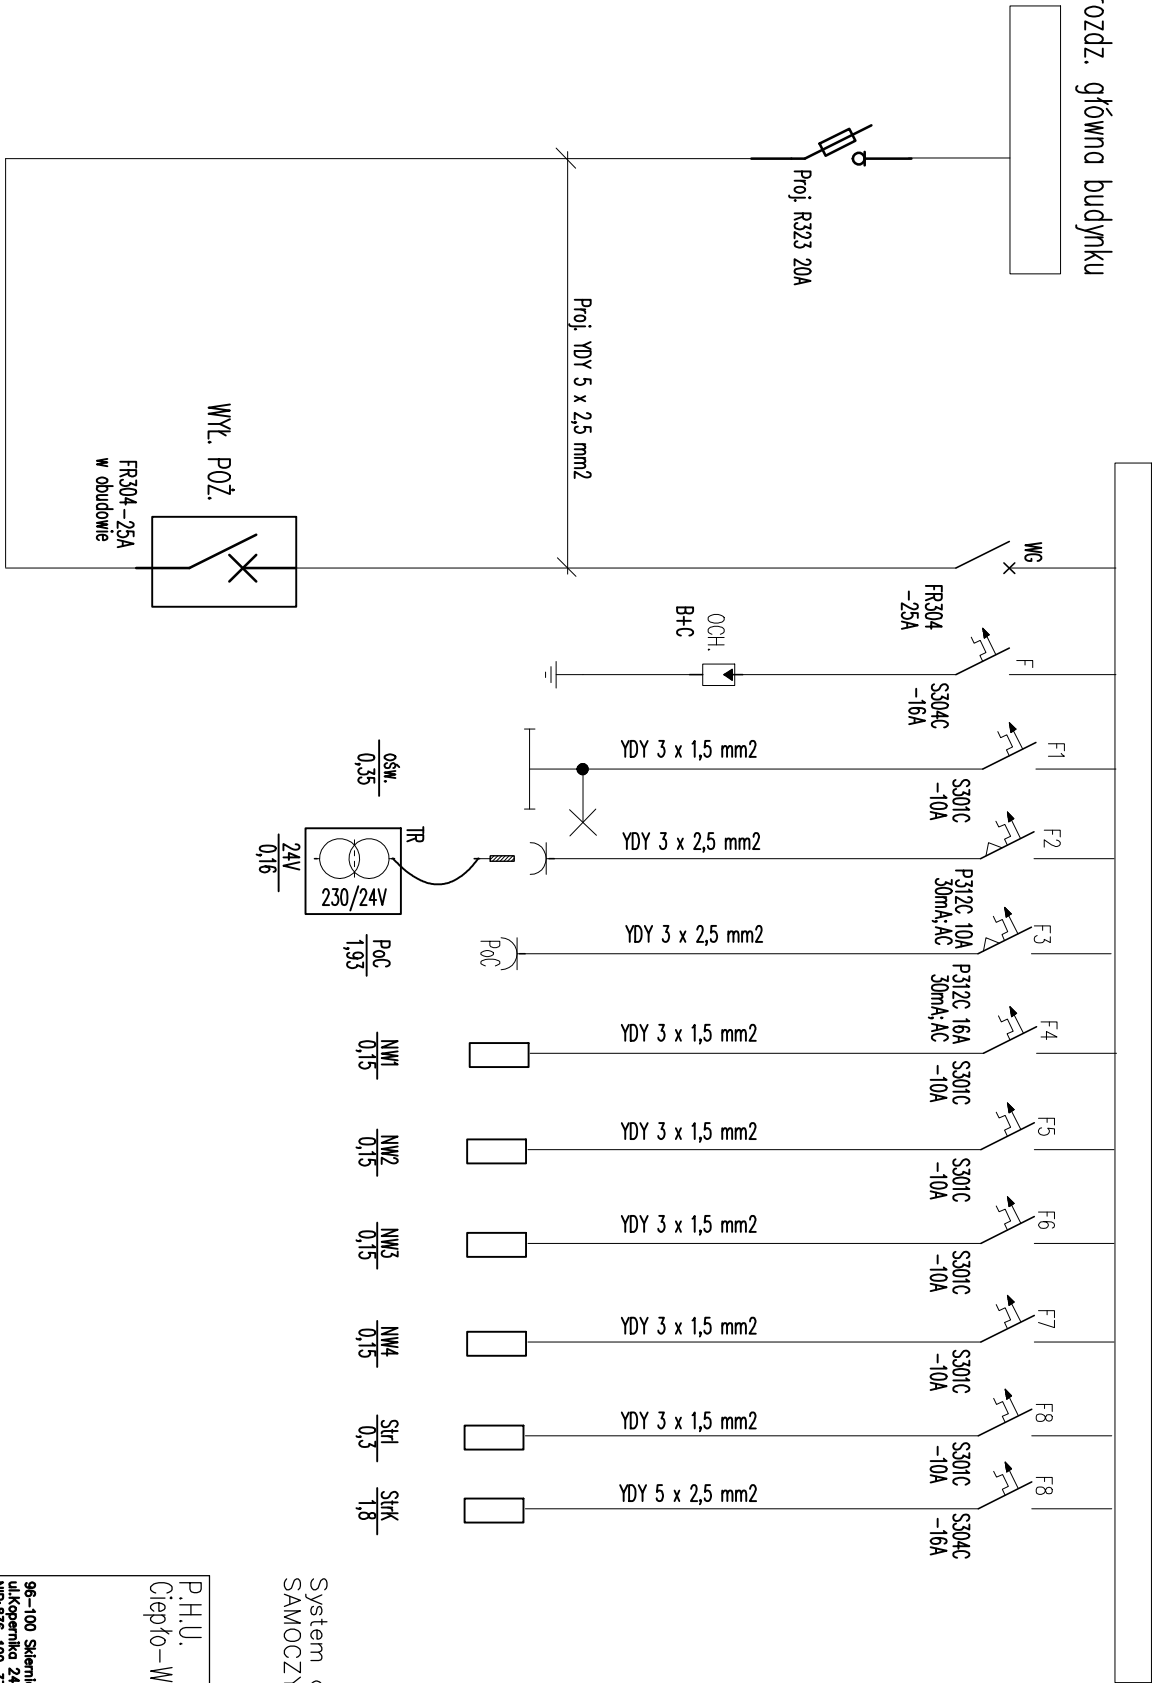

System ochrony od porażen
SAMOCZYNNE ODŁĄCZENIE ZASILANIA

P.H.U.
Ciepłota-Wiwa

PROJEKT BUDOWLANY KOTŁOWNI WRAZ Z
INSTALACJAMI C.O I C.W.U. W OPARCIU O
ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII DLA ŚMIEŁYCY
WIEJSKIEJ W ŁAZNÓWSKIEJ WOLI

Investor:
Gmina Rokiciny z siedzibą w Rokicinach – Kolonii
ul. Tomaszowska 9, 97-221 Rokiciny

Lokalizacja:
Kazanowska Wola ul. Południowa 132, 97-221 Rokiciny

96-100 Skieniewica
ul.Kopernika 24
NIP:836-100-37-97

Nr zlec.: Skoda: Branża: ELEKTRYCZNA

Projektant: Nr upr. bud.: Data: 04.2011
Kozimierz Zarembo 171/81/MMC

Asystent: Nr upr. bud.: Data: 04.2011
mgr inż. Bolesław Włodarczyk 137/63

Imię i nazwisko: Schemat zasilniczy Nr rysunku: 01

Format papieru: Styl wydruku: